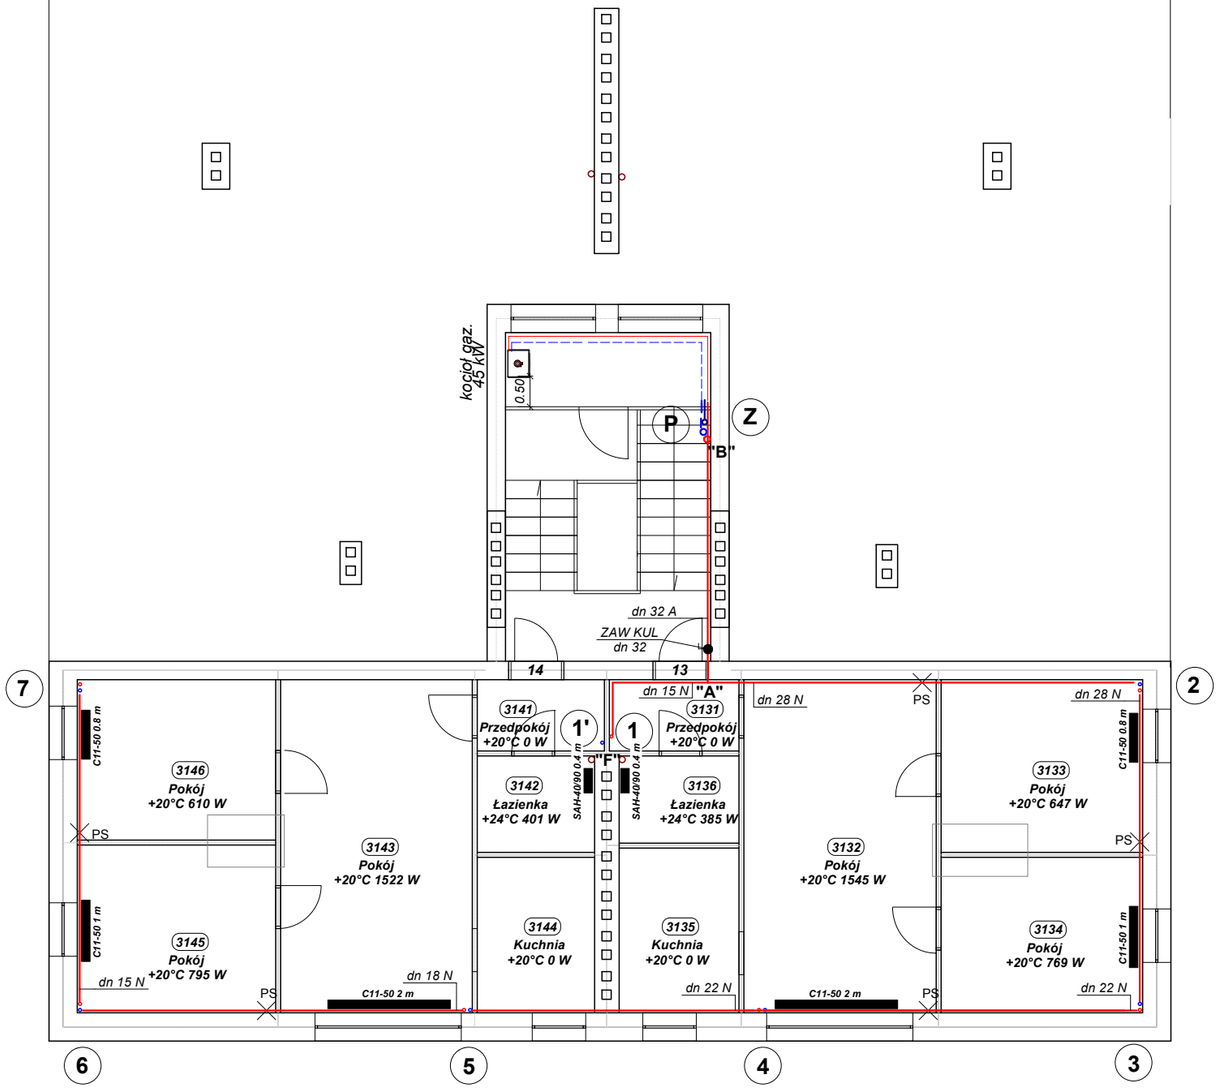

OZNACZENIA NA RYSUNKU

PRZEWODY

dn 50 - średnica przewodu, z indeksem :
A - rury wg PN74244 spawane w izolacji cieplnej
B - rury wg PN74244 spawane bez izolacji cieplnej
I - przewód stal. zaciskany, w izolacji cieplnej
N - przewód stal. zaciskany, bez izolacji cieplnej

przewody wody grzewczej - zasilanie
przewody wody grzewczej - powrót
przewody zimnej wody

12 *numer pionu instalacji c.o.*